

רשימות מסגרות

מס' פריט	תאור	כמות
מ-01	דלת ממ"מ 100/200 ס"מ	01 יח"
מ-02	חלון ממ"מ 100/100 ס"מ	02 יח"
מ-03	דלת 100/210 ס"מ	03 יח"
מ-04	דלת 110/210 ס"מ	01 יח"
מ-05	דלת "אש" 120/250 ס"מ	01 יח"
מ-05א	דלת "אש" 120/210 ס"מ	01 יח"
מ-06	ארונות פח ① 02 יח"י 90/210 ס"מ ② 02 יח"י 235/210 ס"מ	4.55 מ"ר
מ-07	צינור אוורור קוטר 8"	04 יח'י
מ-08	צינור מערכות, קוטר 4"	03 יח'י
מ-09	מאחז יד קבוע לתא שירותי נכים	02 יח'י
מ-10	מאחז יד מתרומם לשירותי נכים	02 יח'י
מ-10א	מאחז יד ממ"מ	03 יח'י
מ-10ב	יחידת אחיזה על כנף דלת	06 יח'י
מ-11	מאחז יד צמוד קיר למדרגות	20 מ"א
מ-12	דלת 110/210 ס"מ	02 יח'י
מ-13	מעקה מדרגות וחלל בגובה 110 ס"מ	10 מ"א
מ-14	חלון שחרור עשן במעלית 120/60	01 יח"
מ-15	חלון שחרור עשן מדרגות 120/60	01 יח"

[illegible]

44-005	מס' עבודה:	מזמין, כפר ברק	מועדון נוער מרכז העשרה
01	מהדורה:	אודיכל אזוראי: חטיב עבד	רשימת מסגרות
12/06/2025	תאריך:	DA-44/005-14	
			מס' גליון:
			RS-MS-00
			מס' מידה:
			150
			נושא:

Datum
דאטום ווארעמטעקע

Tel: 04-6419957 | Fax: 04-6411646 | Kfar Kana 16930 | P.O.Box: 132
E Mail: Datum@datum-eng.com

הערות:

- על הקבלן להכין תכניות ופרטי ביצוע אשר יוגשו לבדיקה ולאישור יועץ הנגישות והאדריכל לפני היצור.
- במקרה של אי התאמה/סתירה בין התיאור לתקן, הקובע הוא התקן. באחריות הקבלן לעמוד בכל התקנים הנדרשים.
- כל מידות הפתחים הן מידות פתח בנייה.
- עובי וסוג הזכוכית יהיה ע"פ שטח היגרג ובהתאם לת"י 1099 ות"י 938 וכל חלקיהם.
- יש לספק "רב מפתח" (מאסטר-קיי) המתאים לכל המנעולים.

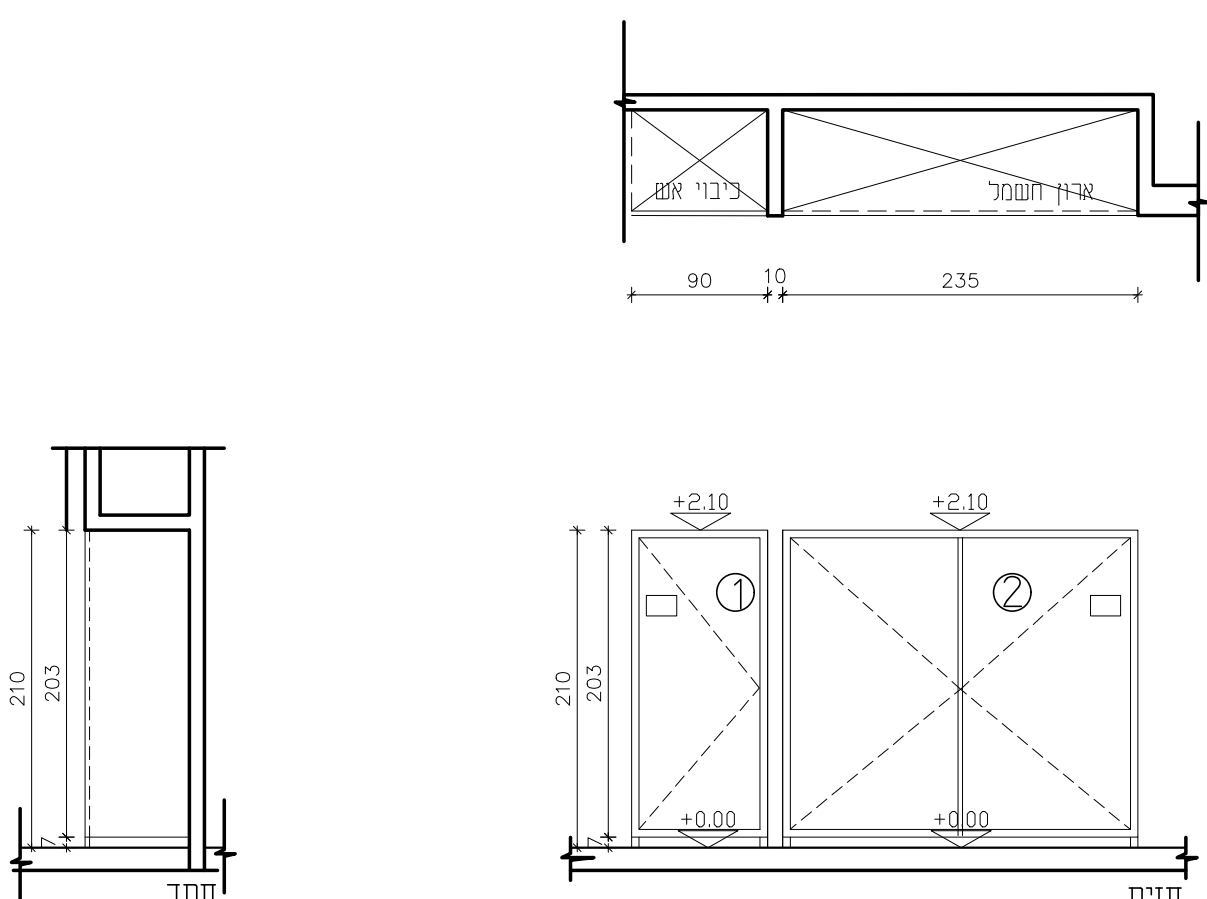
מועדון נוער מרכז העשרה	מס' גליון: RS-MS-05	מס' עבודה: 44-005
רשימת מסגרות	קנה מידה: 1:50	מס' עבודה: 01
	קובץ: DA-44/005-14	תאריך: 12/06/2025
	אדריכל אחראי: חטיב עבד	מהדורה:
	מזמין: כפר בר	מס' עבודה:

דאטום

אדריכלים ותכנונים הנדסיים

Tel: 04-6419957 | Fax: 04-6411646 | Kfar Kana 16930 | P.O.Box: 132

E-Mail: Datum@datum-eng.com

מפרט פח		תיאור גרפי
		דלת לארון חשמל, כיבוי אש, תקשורת ונקיון (בהתאם לתכניות) מפח מגולוון צבוע תנור בעובי 1.5 מ"מ הדלת מורכבת בנישה בנויה, עם מדרגה בגובה 7 ס"מ. עם סוגר קפיצי שקוע , מידות שונות
02 יחיד' 90/210 ס"מ ② 02 יחיד' 235/210 ס"מ		מידות
		כמות
4.55 מ"ר		גמר
צביעה בתנור, גוון בהתאם לבחירת אדריכל		זיגוג
פח מכופף 1.25 מ"מ מגולוון צירים סמויים בתוך הכנף לפי מפרט יצרן ידית שקועה מנעול צילנדר פתוחת מאסטר בהתאם ליצרן ובאישור האדריכל. יועץ חשמל ובטיחות		פירזול

הערות:

- על הקבלן להכין תכניות ופרטי ביצוע אשר יוגשו לבדיקה ולאישור יועץ אקוסטיקה והאדריכל לפני היצור.
- במקרה של אי התאמה/סתירה בין התיאור לתקן, הקובע הוא התקן. באחריות הקבלן לעמוד בכל התקנים הנדרשים.
- כל מידות הפתחים הן מידות פתח בנייה.
- עובי וסוג הזכוכית יהיה ע"פ שטח הזיגוג ובהתאם לת"י 1099 ות"י 938 וכל חלקיהם.
- בכל הדלתות המזוגגות ובויטרינות יש להוסיף מדבקות בגבהים 100 ו- 150 ס"מ מפני הריצוף.

- משקוף עזר פח מגולוון מ"מ 1 לרבות ביטון .
- בכל החלונות יותקן מתקן מגביל פתיחה תקני .
- לפי דוח יועץ אקוסטי

מועדון נוער מרכז העשרה		מס' גליון: RS-MS-06		מס' עבודה: 44-005	
רשימת מסגרות		מס' גליון: 01		מס' עבודה: 01	
קנה מידה: 1:50		אדריכל אחראי: חטיב עבד		תאריך: 12/06/2025	
קובץ: DA-44/005-14		מחזור: 01			

אדריכלים ותכנונים הנדסיים

Datum

Tel: 04-6419957 | Fax: 04-6411646 | Kfar Kana 16930 | P.O.Box: 132

E-Mail: Datum@datum-eng.com

צינור מערכות, קוטר 4" $\frac{m}{08}$	
	
מערכת מודולרית תקנית למעבר צנרת מזוג אוויר או לטובת כבילה ותשתית לרבות איטם בקוטר 4" .	
קוטר 4" .	
03 יח'	
צביעה בתנור, גוון בהתאם לבחירת אדריכל	
בהתאם להנחיות פיקוד העורף.	

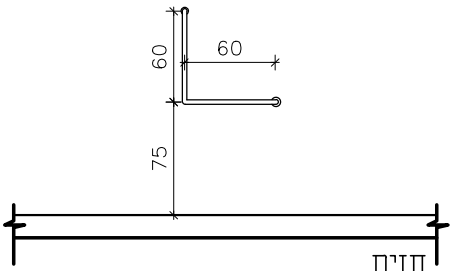
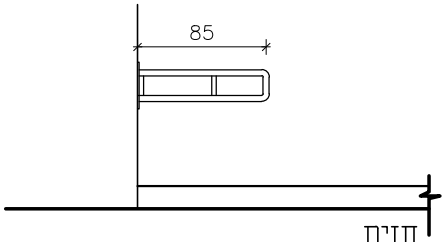
- משקוף עזר פח מגולוון מ"מ 1 לרבות ביטון .
- בכל החלונות יותקן מתקן מגביל פתיחה תקני .
- לפי דוח יועץ אקוסטי

צינור אוורור קוטר 8" $\frac{m}{07}$	
	
צינור אוורור מפלדה, קוטר 8" במרחב מוגן, לכניסת ושחרור אוויר לקיר חוץ 40 ס"מ כולל מכסה , קיר פנימי 30 ס"מ ללא מכסה	
קוטר 8" .	
03 יח'	
צביעה בתנור, גוון בהתאם לבחירת אדריכל	
בהתאם להנחיות פיקוד העורף.	

- על הקבלן להכין תכניות ופרטי ביצוע אשר יוגשו לבדיקה ולאישור יועץ אקוסטיקה והאדריכל לפני היצור.
- במקרה של אי התאמה/סתירה בין התיאור לתקן, הקובע הוא התקן. באחריות הקבלן לעמוד בכל התקנים הנדרשים.
- כל מידות הפתחים הן מידות פתח בנייה.
- עובי וסוג הזכוכית יהיה ע"פ שטח הזיגוג ובהתאם לת"י 1099 ות"י 938 וכל חלקיהם.
- בכל הדלתות המזוגגות ובוטרינות יש להוסיף מדבקות בגבהים 100 ו- 150 ס"מ מפני הריצוף.

תיאור גרפי
תיאור מילולי
מידות
כמות
גמר
זיגוג
פירזול

הערות:

מאחז יד קבוע לתא שירותי נכים		מאחז יד מתרומם לשירותי נכים	
תיאור גרפי			
			
מאחז יד בצורה L קבוע, בגודל 60/60, מאלומיניום בציפוי ניילון לשירותים נכים להתקנה על הקיר ליד האסלה דגם "PP 422/S", דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3, מותקן מושלם		מאחז יד מתרומם לשירותי נכים להתקנה על הקיר, באורך 85 ס"מ עם ציר מובנה מוגן היתפסות מאלומיניום בציפוי ניילון, דגם "PP445R/L" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע 22 ניוטון כוח הרמה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3, מותקן מושלם	
מידות	60/60 ס"מ	מידות	85 ס"מ
כמות	2 יח'	כמות	2 יח'
גמר	ציפוי פלסטי, גוון בהתאם לבחירת אדריכל	גמר	ציפוי פלסטי, גוון בהתאם לבחירת אדריכל
זיגוג		זיגוג	
פירזול	אביזרי החיבור לקיר, בהתאם להוראות יצרן ובאישור האדריכל.	פירזול	אביזרי החיבור לקיר, בהתאם להוראות יצרן ובאישור האדריכל.
הערות: - על הקבלן להכין תכניות ופרטי ביצוע אשר יוגשו לבדיקה ולאישור יועץ אקוסטיקה והאדריכל לפני היצור. - במקרה של אי התאמה/סתירה בין התיאור לתקן, הקובע הוא התקן. באחריות הקבלן לעמוד בכל התקנים הנדרשים. - כל מידות הפתחים הן מידות פתח בנייה. - עובי וסוג הזכוכית יהיה ע"פ שטח הזיגוג ובהתאם לת"י 1099 ות"י 938 וכל חלקיהם. - בכל הדלתות המזוגגות ובוטרינות יש להוסיף מדבקות בגבהים 100 ו- 150 ס"מ מפני הריצוף.		הערות: - משקוף עזר פח מגולוון מ"מ 1 לרבות ביטון . - בכל החלונות יותקן מתקן מגביל פתיחה תקני . - לפי דוח יועץ אקוסטי	

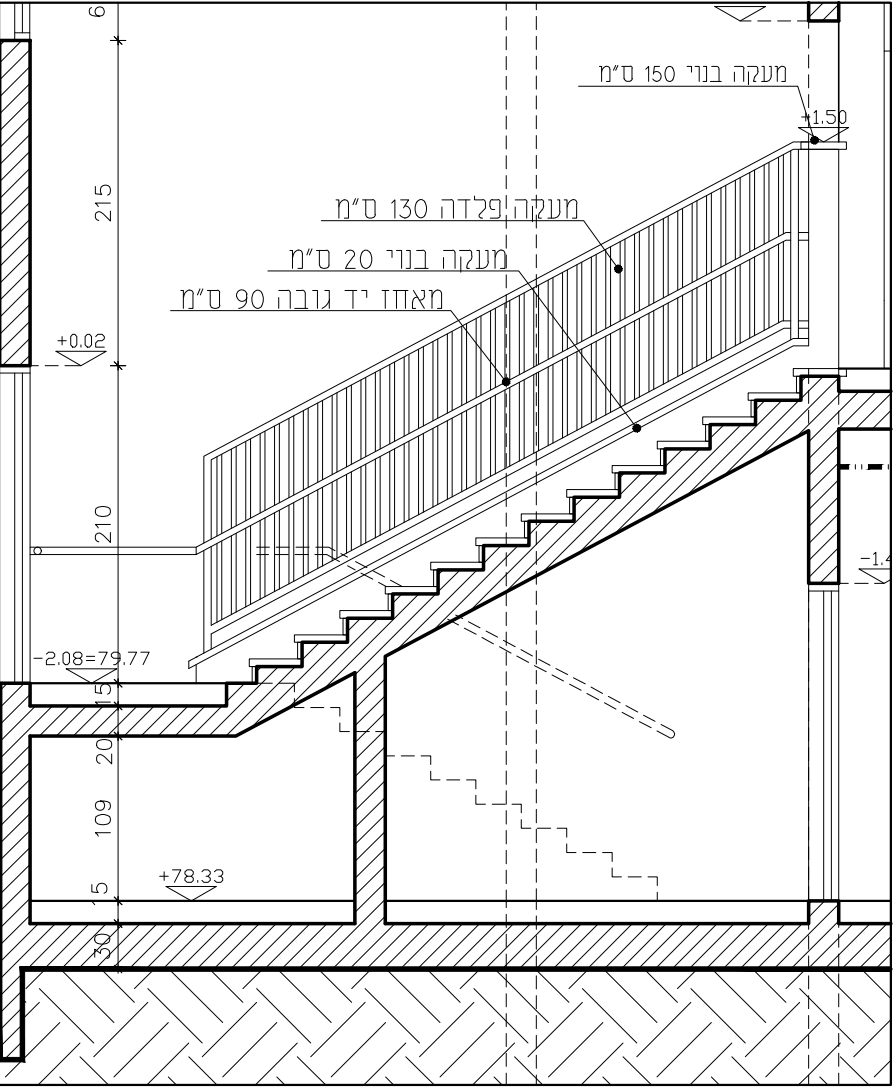
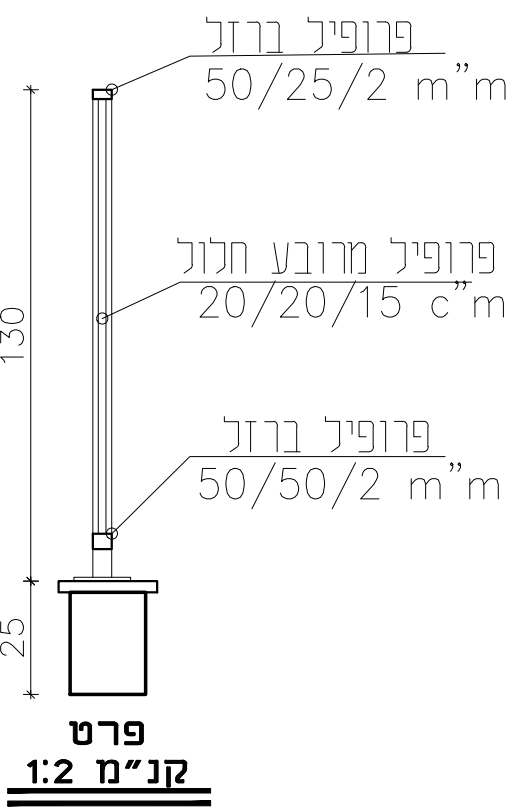
מועדון נוער מרכז העשרה		מס' גליון: RS-MS-10		מס' עבודה: 44-005	
רשימות מסגרות		מס' גליון: 01		מס' עבודה: 01	
		קנה מידה: 1:50		תאריך: 12/06/2025	
		אדריכל אחראי: חטיב עבד		מחזור: 01	
		קובץ: DA-44/005-14		תאריך: 12/06/2025	

Datum

אדריכלים ותכנונים הנדסיים

Tel: 04-6419957 | Fax: 04-6411646 | Klar Kana 16930 | P.O.Box: 132

E-Mail: Datum@datum-eng.com

מ"מ 130 גובה ס"מ מעקה מדרגות וחלל בגובה 130 ס"מ			
			
מעקה פלדה, אופקי או משופע, בגובה 1.30 מ', המאחז ותחתית המעקה מפרופיל מלבני חלול במידות 50/25/2 מ"מ, העמודים במרחק עד 1.5 מ' מפרופיל 50/25/2 מ"מ. למאחז ולתחתית המעקה מרותכים פרופילי פלדה מרובעים חלולים במידות 20/20/1.5 מ"מ כל 99 מ"מ, המעקה מגולוון וצבוע תנור, מעוגן בבטון בגובה לפי התקן.		תיאור מילולי	
גובה 130 ס"מ		מידות	
10 מ"א		כמות	
צביעה בתנור, גוון בהתאם לבחירת אדריכל		גמר	
		זיגוג	
אביזרי הציבור, בהתאם להוראות יצרן ובאישור האדריכל.		פירזול	

תיאור גרפי	
הערות: - על הקבלן להכין תכניות ופרטי ביצוע אשר יוגשו לבדיקה ולאישור יועץ אקוסטיקה והאדריכל לפני היצור. - במקרה של אי התאמה/סתירה בין התיאור לתקן, הקובע הוא התקן. באחריות הקבלן לעמוד בכל התקנים הנדרשים. - כל מידות הפתחים הן מידות פתח בנייה. - עובי וסוג הזכוכית יהיה ע"פ שטח הזיגוג ובהתאם לת"י 1099 ות"י 938 וכל חלקיהם. - בכל הדלתות המזוגגות ובוטרינות יש להוסיף מדבקות בגבהים 100 ו- 150 ס"מ מפני הריצוף.	

